

декабрь 2025г.

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.: +7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖАЮ
Руководитель

МП

Г.М. Тариев
23.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08053-25 от 23.12.2025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

содержания сульфатов;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений
 водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 14:00 дата начала испытаний 17.12.2025 14:20, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,0±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	6,4±1,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,64±0,13	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	60,0±5,4	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Ответственный за оформление протокола:
 Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08053-25 от 23.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



МП

Г.М. Тариев

23.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08052-25 от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ", Поверхностный источник " Ахты-Лекедере"

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09054 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней; МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Протокол испытаний № 05-00-18/08052-25 от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08052-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 14:00 дата начала испытаний 17.12.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,4±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	6,9±1,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,58±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	40,0±5,2	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Суммарный остаточный хлор	мг/дм ³	0,20	В пределах 0,3-1,2	ГОСТ 18190-72 п.2, п. 3
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08052-25 от 23.12.2025

82606490.10110.8100

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

23.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08054-25 от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Хрюг, Ахтынский р-н., Из водопроводного крана, в центре села

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09056 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08054-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00-18/08054-25 от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Фотометр, эксперт-003	1284

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 14:00 дата начала испытаний 18.12.2025 14:20, дата окончания испытаний 22.12.2025 12:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,050±0,013	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,2±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	0,8±0,1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	2,2±0,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,51±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	45,0±5,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	11,0±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08054-25 от 23.12.2025

82606405101.10110.0045

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

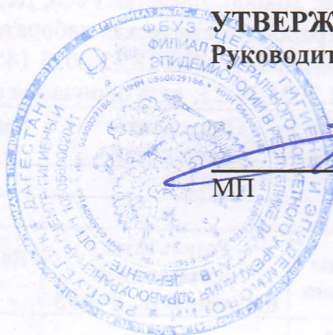

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
23.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08055-25 от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Ахты. Ахтынский р-н., водопроводный кран в центре села

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09057 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08055-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00-18/08055-25 от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений
водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Фотометр, эксперт-003	1284

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 14:00 дата начала испытаний 18.12.2025 14:25, дата окончания испытаний 22.12.2025 13:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,050±0,013	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,3±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	2,3±0,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,60±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	48,0±6,2	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	11,2±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08055-25 от 23.12.2025

82806438101.1011019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



МП

Г.М. Тариев

23.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08048-25. от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Калук, Ахтынский р-н., Из водопроводного крана, в центре с. Калук,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09050 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08048-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Протокол испытаний № 05-00-18/08048-25.В от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 14:00 дата начала испытаний 18.12.2025 14:30, дата окончания испытаний 23.12.2025 11:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
 Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08048-25. от 23.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

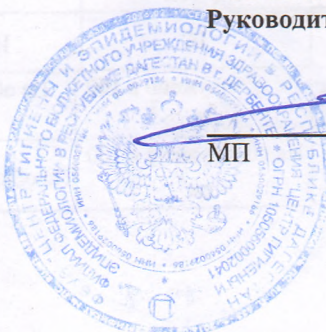

МП

Г.М. Тариев
23.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08047-25 от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Ахты

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09049 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08047-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 05-00-18/08047-25 от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 14:00 дата начала испытаний 18.12.2025 14:40, дата окончания испытаний 23.12.2025 11:33					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08047-25 от 23.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



МП

Г.М. Тариев

23.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08056-25 от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Калук, Ахтынский р-н. , Из водопроводного крана, в центре села

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09058 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08056-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00-18/08056-25 от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

содержания сульфатов;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений
 водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Фотометр, эксперт-003	1284

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 14:00 дата начала испытаний 18.12.2025 14:33, дата окончания испытаний 22.12.2025 13:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,050±0,013	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,4±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	0,9±0,1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	2,7±0,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,58±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	46,0±6,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	11,4±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Ответственный за оформление протокола:
 Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08056-25 от 23.12.2025

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 18.12.2025 14:00
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Подпись: Нисмиевцева Р.М. ИИ

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08044-25 от 22.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



МП

Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08046-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН
0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА
ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова,
д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Хрюг, Ахтынский р-н., Из водопроводного крана в центре села Хрюг.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Алиев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09048 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08046-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 05-00-18/08046-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 18.12.2025 14:00
 дата начала испытаний 18.12.2025 14:40, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Исполнители: Ахмедов Р.М. Ахмедов

Ответственный за оформление протокола:
 Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08046-25 от 22.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



МП

Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08045-25. от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АХТЫНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0504008249 ОГРН 1040500602790)

2. Юридический адрес: 368730, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н АХТЫНСКИЙ, С. АХТЫ, УЛ. ЮСУФА ГЕРЕЙХАНОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, с Ахты, ул Юсуфа Герейханова, д. 18а

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Зрых, Ахтынский р-н., Из водопроводного кран в центре с. Зрых,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Агаев А.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09047 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08045-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Протокол испытаний № 05-00-18/08045-25.В от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; -
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 14:00 - дата начала испытаний 18.12.2025 14:20, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Подпись: *Диммерзова Р.М.* *Одг*

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08045-25.В от 22.12.2025